

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.000132.03.17

от 15.03.2017 г.

Продукция:

Средство для посудомоечных машин и пароконвектоматов "Ника-МПМ". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-110-12910434-2016 "Средство для посудомоечных машин и пароконвектоматов "Ника-МПМ"". Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирмы "Геникс" (ООО "НПФ "Геникс""), адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26(Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирмы "Геникс" (ООО "НПФ "Геникс""), адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26(Российская Федерация).

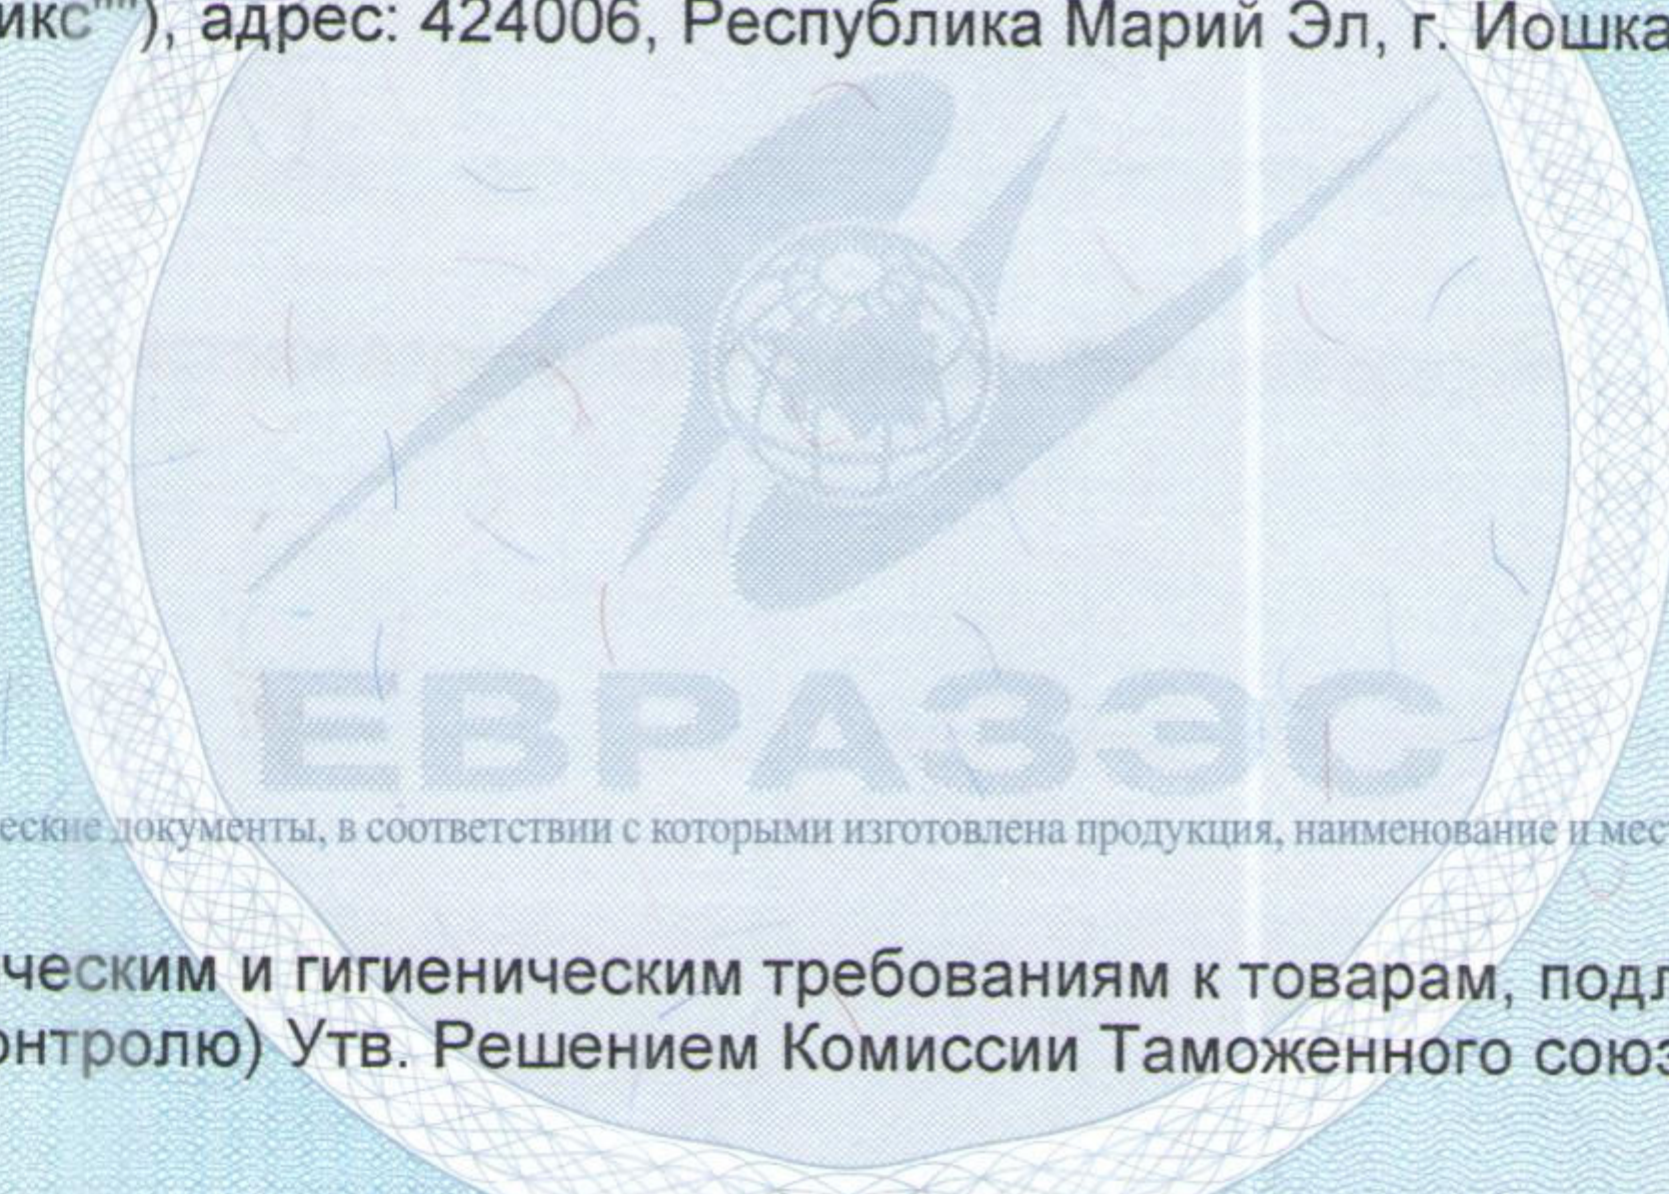

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначено для автоматической мойки в профессиональных посудомоечных машинах всех типов посуды из стекла, фарфора, фаянса, нержавеющей стали, пластмассы, а также для мойки внутренних поверхностей пароконвектоматов в воде любой жесткости

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 179 от 20.02.17г., Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены по железнодорожному транспорту", экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 542.10 от 01.03.2017г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О.)

№ 0338235